

181415341235

报告编号:YHBG246139

检测报告

(Test Report)

检测类型
(Test Type)

出厂水检测

委托单位
(Applicant)

玉山县自来水公司

受测单位
(Tested Unit)

玉山县自来水公司

采样地址
(Sampling Address)

玉山县自来水厂泵房水龙头

签发日期
(Date of Issue)

2024年11月19日



上饶市源豪检测技术有限公司

Shangraoshi YH Detection Technology Co., Ltd.

检测专用章

检测报告

报告编号 YHBG246139

第 5 页 共 6 页

表 3 出厂水检测结果

检测项目	单位	检测结果	参照 《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022) 限值
		泵房水龙头	
菌落总数	CFU/mL	26	100
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出 (≤ 2)	不得检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	/	不得检出
砷	mg/L	$< 1.0 \times 10^{-3}$	0.01
镉	mg/L	$< 5 \times 10^{-4}$	0.005
铬(六价)	mg/L	< 0.004	0.05
铅	mg/L	$< 2.5 \times 10^{-3}$	0.01
汞	mg/L	$< 1 \times 10^{-4}$	0.001
氰化物	mg/L	< 0.002	0.05
氟化物	mg/L	0.3	1.0
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	< 0.2	10
亚硝酸盐	mg/L	< 0.04	0.7
色度	度	< 5	15
浑浊度	NTU	< 0.5	1
臭和味	-	无	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	7.14	≥ 6.5 且 ≤ 8.5
铝	mg/L	0.073	0.2
铁	mg/L	< 0.3	0.3
锰	mg/L	< 0.1	0.1
铜	mg/L	< 0.2	1.0
锌	mg/L	< 0.05	1.0
氯化物	mg/L	2.0	250
硫酸盐	mg/L	< 5.0	250
溶解性总固体	mg/L	52	1000
总硬度(以 CaCO_3 计)	mg/L	38.2	450
高锰酸盐指数(以 O_2 计)	mg/L	1.2	3
氨(以 N 计)	mg/L	< 0.02	0.5
挥发酚类	mg/L	< 0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	< 0.050	0.3
二氧化氯	mg/L	0.33	≥ 0.1 且 ≤ 0.8

备注：消毒方式：二氧化氯。样品性状为无色、无臭、透明。

检测报告

报告编号 YHBG246139

第 6 页 共 6 页

表 4 结论


结论:

受玉山县自来水公司的委托,于 2024 年 11 月 11 对玉山县自来水公司(玉山县自来水厂泵房水龙头)出厂水的菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、亚硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 CaCO_3 计)、高锰酸盐指数(以 O_2 计)、氨(以 N 计)、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯进行了检测。

玉山县自来水公司(玉山县自来水厂泵房水龙头)出厂水所检项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)中的限值要求。

以下空白。

附:监测点位分布示意图(仅供参考)

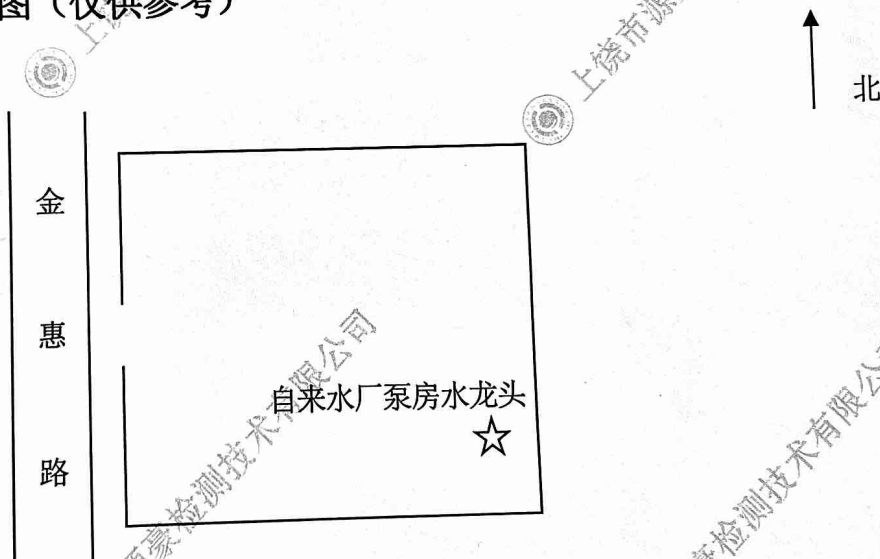

布点说明:

☆ 为水样采集点位。

— END —